
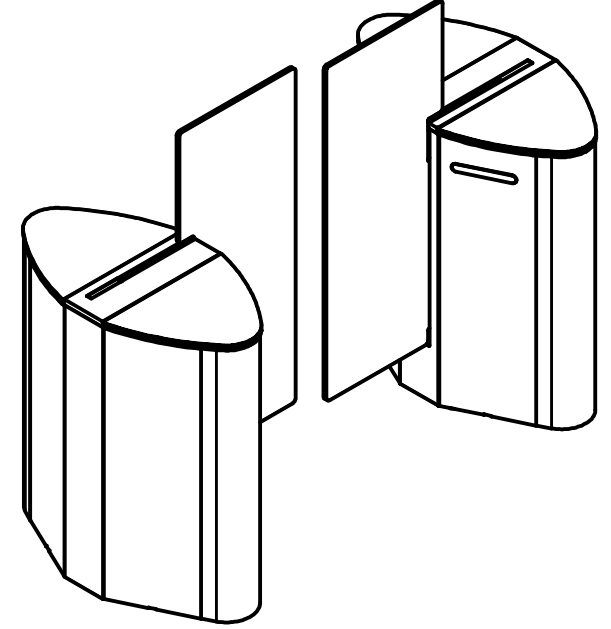
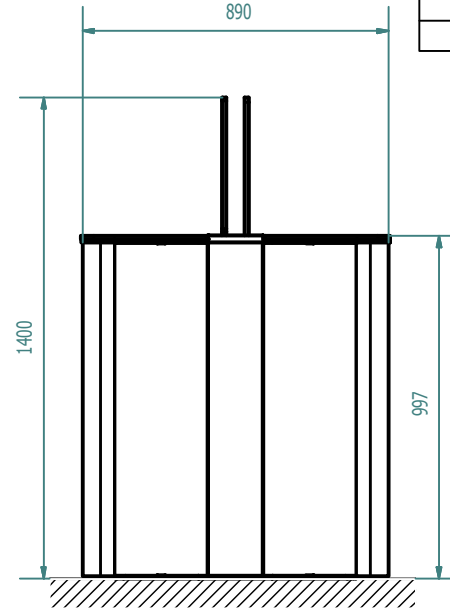
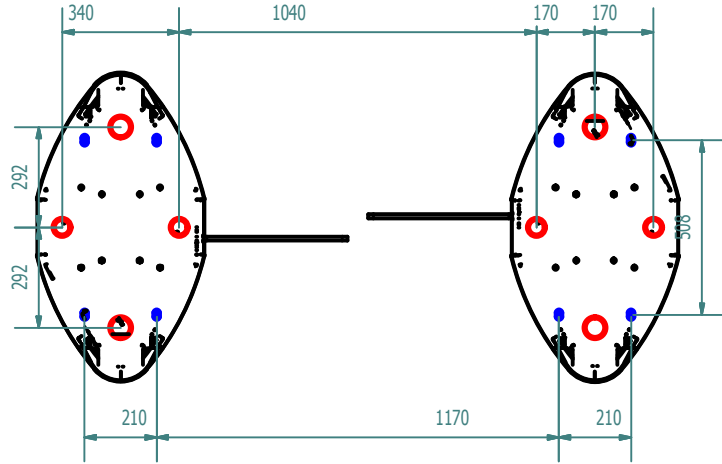


RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ

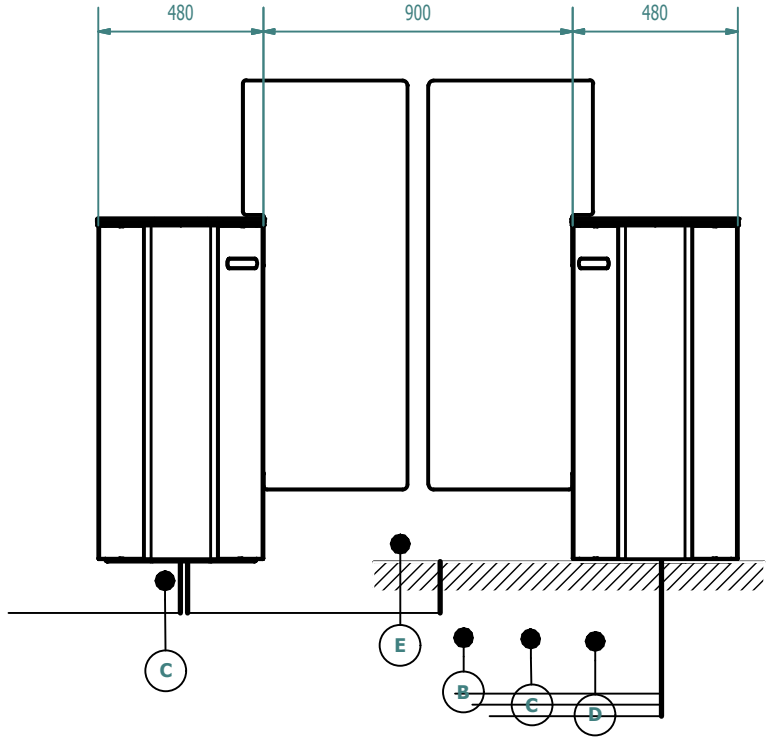

#### **Kablo Geçiş Alanı / Wiring Inlet Zone**

**A- MAX. Ø40mm PVC kablo kanalı kullanın.**

**A- Use PVC conduit Ø40mm MAX.**

**B- Enerji kablosu (230VAC) \_ 3x2,5mm<sup>2</sup> topraklı kablo.**

**B- Mains power cable (230VAC) \_ 3G2,5<sup>2</sup>.**

**C- Kart okuyucu kablosu \_ Kullanılan okuyucudan bilgi alınız.**

**C- Card reader cable \_ From access control system.**

**D- Yangın alarm/ buton kablosu \_ LIYCY 8x0,25mm<sup>2</sup>.**

**D- Fire alarm/ push button cable \_ LIYCY 8x0,25<sup>2</sup>.**

**E- 16x0,50 LIYCY Kablo MAKİM tarafından sağlanacak.**

**E- 16x0,50 LIYCY Cable Provided by MAKİM.**

#### **Yer Bağlantı Noktası / Fixing Points**

**A- Ø14mm delik delinecek. 100mm derinliğinde M8 saplama için.**

**A- Drill Ø14mm & 100mm deep for M8 threaded rod.**

**B- Kimyasal dübel (dondurucu) kullanın.**

**B- Use the chemical sealing.**

**PROPER**  
Zaman Kontrol Sistemleri

|       | İSİM       | TARİH | İMZA | PARÇA NO                       | DOSYA ADI   | MALZEME | RESİM NO    | GEN TOL | ÖLÇEK | SAYFA           |
|-------|------------|-------|------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------|-----------------|
| YAPAN | 05.11.2018 |       |      |                                | T350 HG 60C |         | T350 HG 60C | ±       |       |                 |
| ÇİZEN | 05.11.2018 |       |      | T350 HG 60 CHUBBY S.S YERLEŞİM |             |         |             |         |       | 0 212 709 36 16 |
| ONAY  | 05.11.2018 |       |      |                                |             |         |             |         |       |                 |

Form no:F-85 Rev.2

Tüm hakları Proper'e Aittir.İzinsiz çoğaltılamaz