
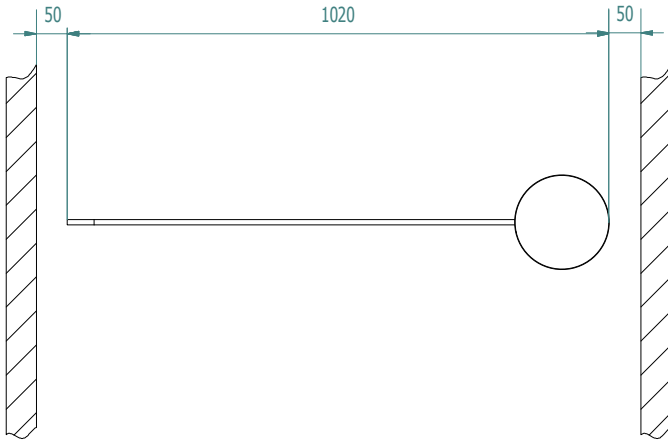
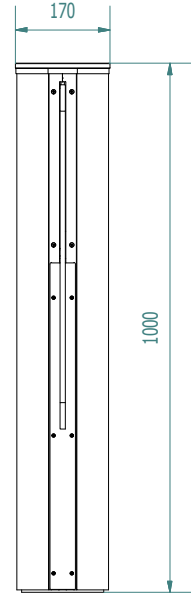


REV. NO	TARİH	DEĞİŞİKLİK NEDENİ	YAPAN	ONAY

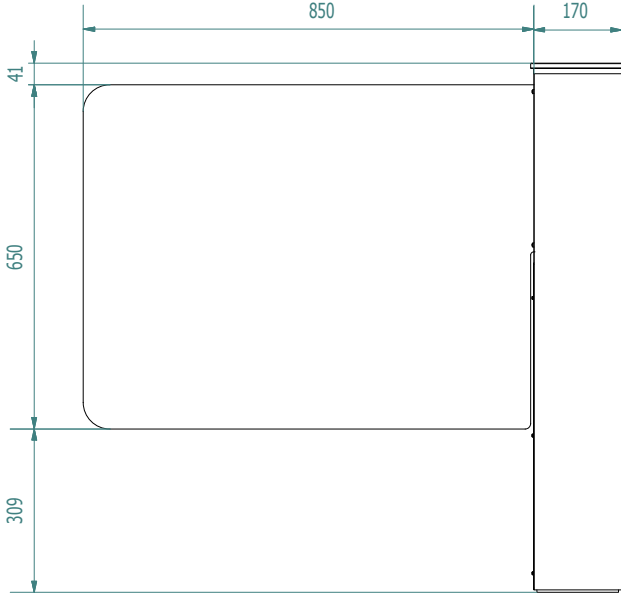

Kablo Geçiş Alanı/ Wiring Inlet Zone

- A- MAX. Ø30mm PVC kablo kanalı kullanın.**
A- Use PVC conduit Ø30mm MAX.
B- Enerji kablosu (230VAC) _ 3x1,5mm² topraklı kablo.
B- Mains power cable (230VAC) _ 3G1,5².
C- Kart okuyucu kablosu _ Kullanılan okuyucudan bilgi alınız.
C- Card reader cable _ From access control system.
D- Yangın alarm/ buton kablosu _ LIYCY 8x0,25mm².
D- Fire alarm/ push button cable _ LIYCY 8x0,25².

Yer Bağlantı Noktası / Fixing Points

- A- Ø14mm delik delinecek. 100mm derinliğinde M8 saplama için.**
A- Drill Ø14mm & 100mm deep for M8 threaded rod.
B- Kimyasal dübel (dondurucu) kullanın.
B- Use the chemical sealing.



İSİM	TARİH	İMZA	PARÇA NO	DOSYA ADI	MALZEME	RESİM NO	GEN TOL	ÖLÇEK	SAYFA
YAPAN			A00B1340				±		
ÇİZEN			T 230 MVIP SLIM TURNİKE						
ONAY									

